

F

E

D







F

E


D

C

B

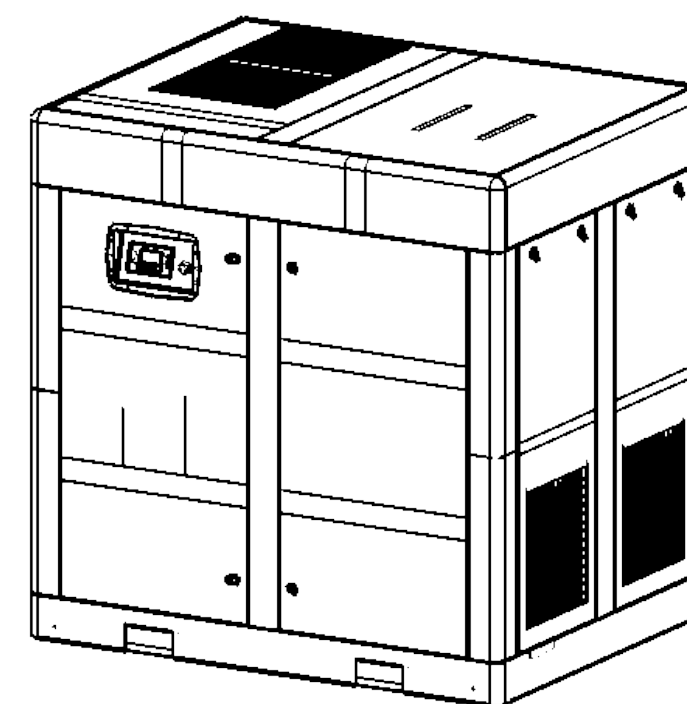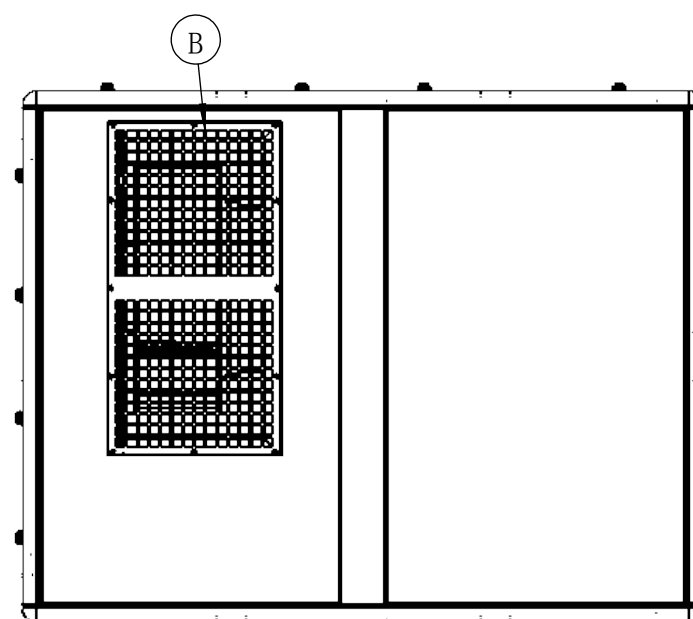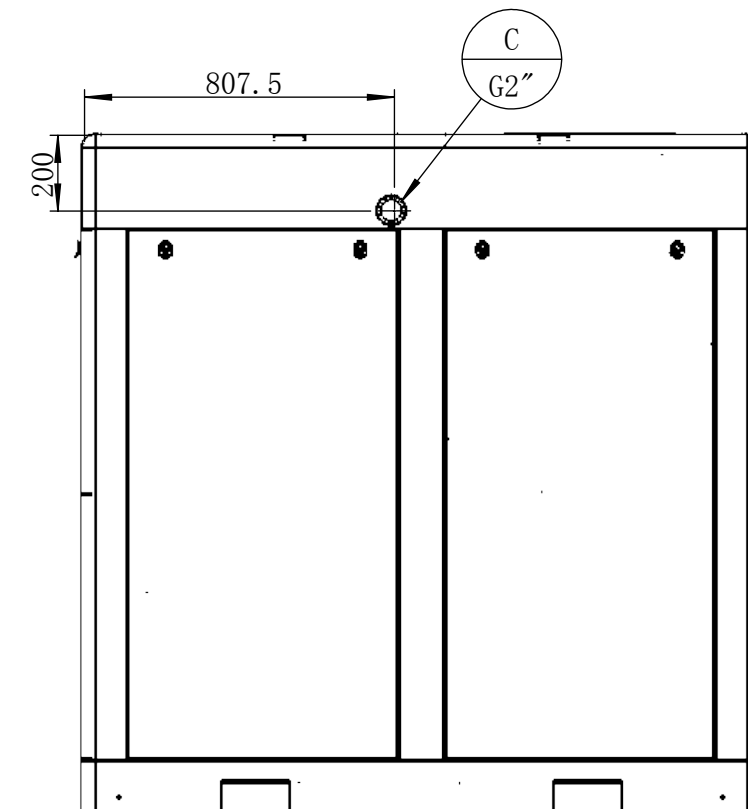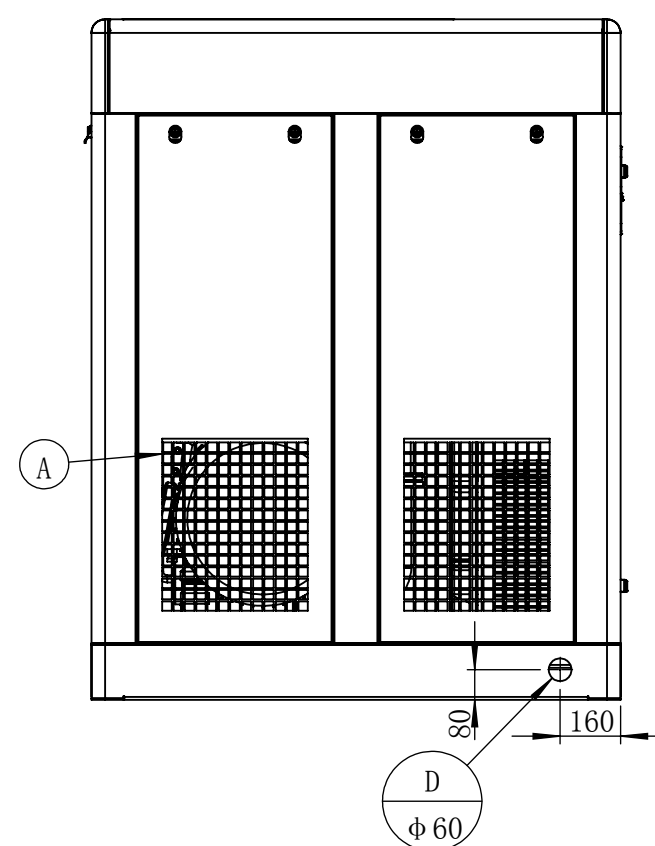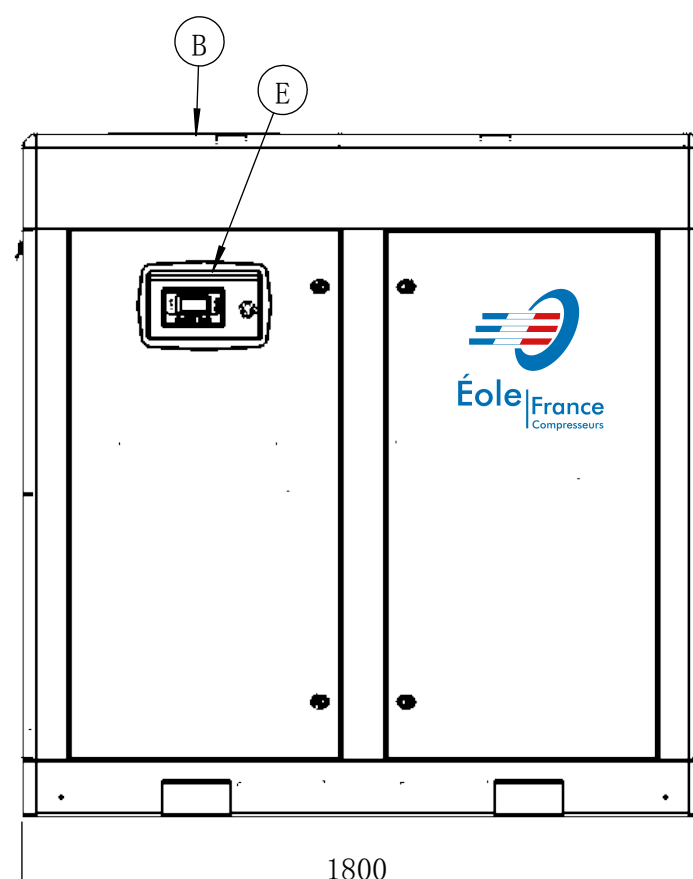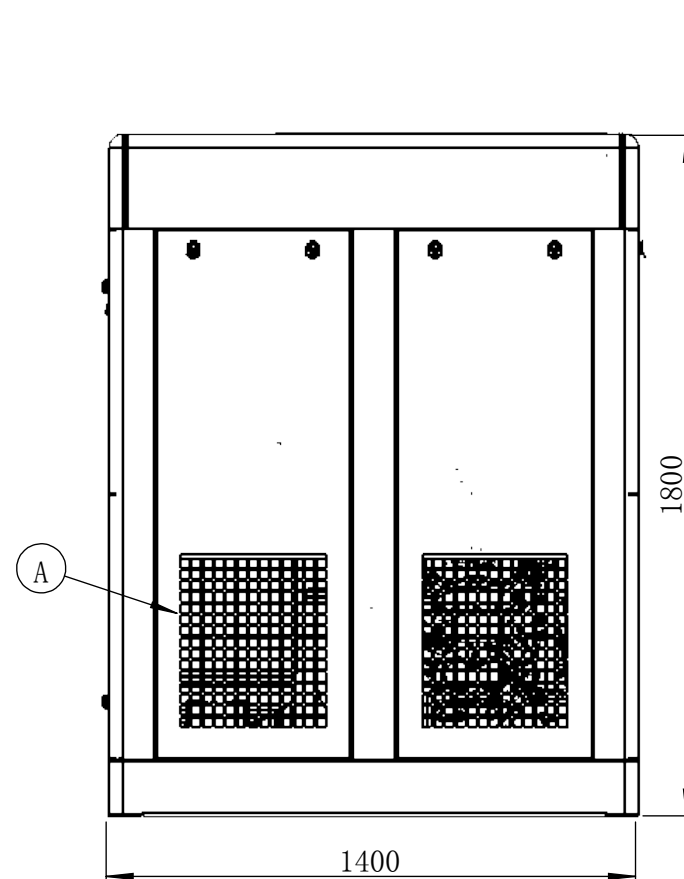

- A) Entrée d'air froid
B) Sortie d'air chaud
C) Raccordement d'air comprimé
D) Entrée des câbles électriques
E) Panneau de commande



MISTRAL 2S

VPM 370 2S